

**Exp.:** EX-2020-29731401-GDEBA-DPTLMIYSPGP

**Ref.:** “Puesta en Valor Instalación Eléctrica – Centro de las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata”

**Partido:** La Plata

### **CIRCULAR ACLARATORIA N° 1**


Por medio de la Presente se Comunica a las Empresas Interesadas en la Documentación Licitatoria de referencia, la siguiente aclaración a la Circular N° 1 Con Consulta.

#### **CONSULTA N° 2:**

Bombas de combustible 5.5 HP, función de la misma de trasvase u otra función y si es posible algún plano, diagrama o foto donde se deben vincular a los tanques y lugar donde se instalarían las bombas, cañerías, válvulas y filtros para realizar la recirculación del gas oil.

#### **RESPUESTA N° 2:**

La bomba en cuestión tiene como función una recirculación del gas oil para evitar decantaciones y pérdida de las propiedades del combustible. La misma será externa, de 5,5 HP preparada para gas oil tanto los alabes como los sellos y o`ring. En la instalación existente correspondiente al tanque de combustible de 8000 lts adosar una nueva conexión mediante dos accesorios “T” y un caño de 1 ½” para generar a través de la bomba indicada una recirculación efectiva sin perder combustible por el sistema; la instalación no debe poseer teflón y será de sello mecánico correspondiente a antincendio, la conexión tomará el combustible de la salida de tanque y mediante la bomba la inyectará en el caño de ingreso del gasoil, produciendo así una agitación externa para evitar la decantación de dicho tanque.

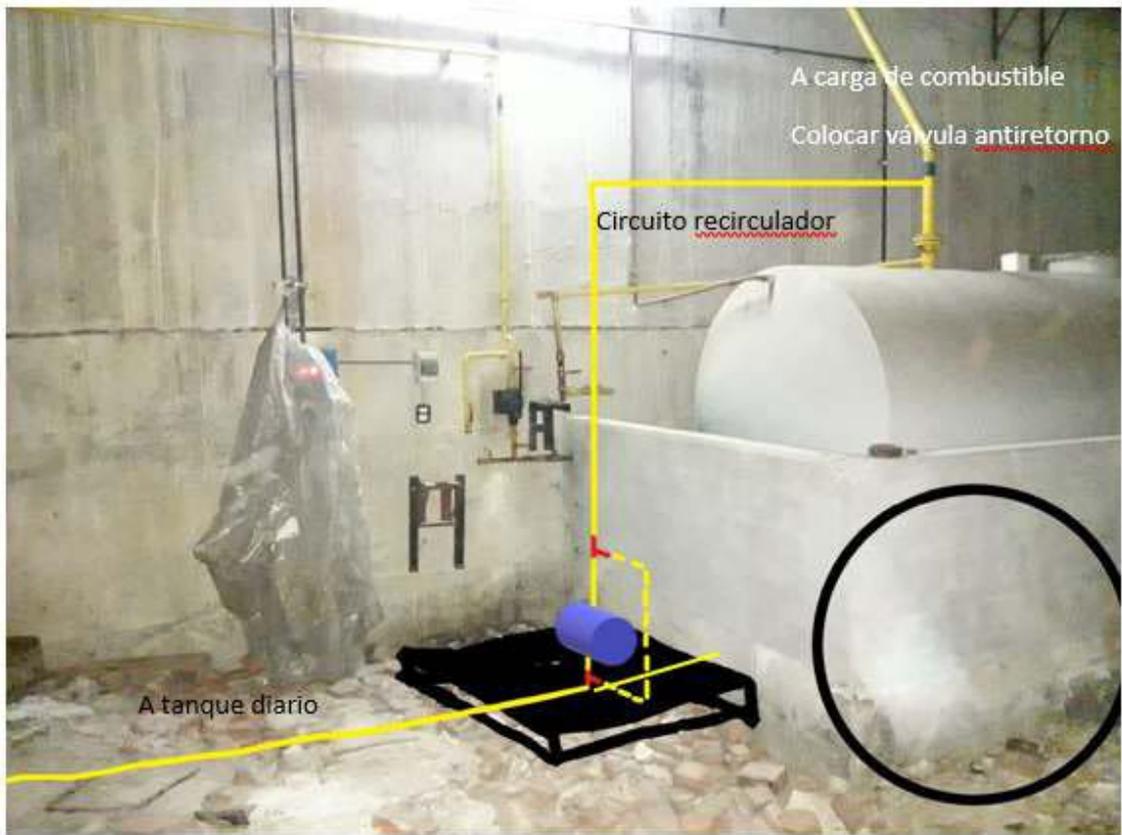

A carga de combustible

Colocar válvula antiretorno

Circuito recirculador

A tanque diario



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular Aclaratoria N° 1: EX-2020-29731401- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.