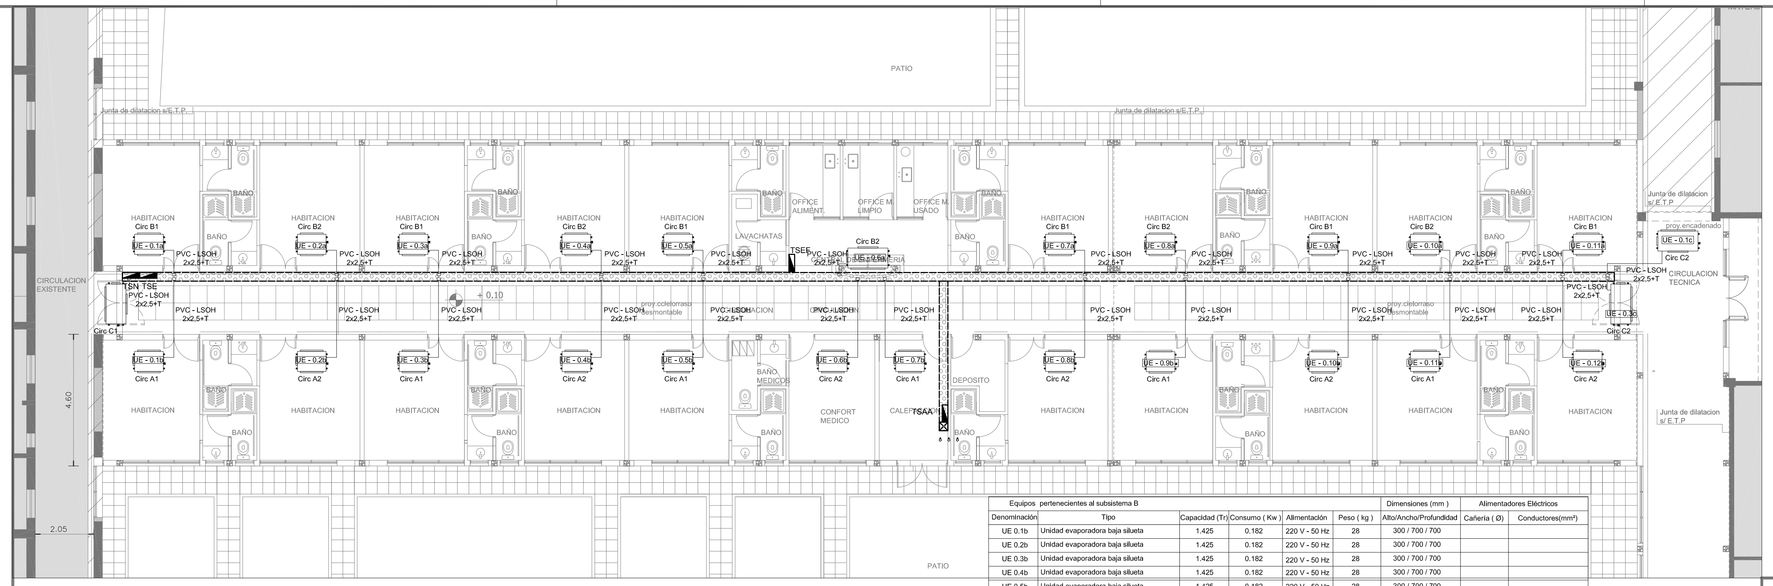

2402-278/16

DETALLE BANDEJA PORTACABLES CON VARILLA ROSCADA.



DETALLE BANDEJA PORTACABLES INTERIOR CON MÉNSULA.

REFERENCIAS DE A-A:	
	UNIDAD EVAPORADORA DEL TIPO BAJA SILUETA PARA CONDUCTOS,NUEVA A INSTALAR SEGÚN PLIEGO.
	UNIDAD CONDENSADORA SEPARADA, FRÍO - CALOR POR BOMBA,NUEVA A INSTALAR SEGÚN PLIEGO.
	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE CON TREN DE FILTRADO DE MEDIANA ALTA EFICIENCIA Y FORZADOR, GABINETE Y VENTILADOR, SEGÚN PLIEGO.
	UNIDAD ROOF-TOP FRÍO-CALOR POR BOMBA A INSTALAR SEGÚN PLIEGO.
	VENTILADOR EXTRACTOR CENTRÍFUGO CON FILTROS, GABINETE Y VENTILADOR, SEGÚN PLIEGO.
	BANDEJA DE 300.
	TABLERO ELÉCTRICO.

NOTA: las capacidades, tendidos, secciones, ubicaciones, equipos y accesorios mencionados en el presente anteproyecto, deberán ser considerados como tentativos y a los fines de fijar criterios para la cotización. Debiendo La Contratista realizar el proyecto ejecutivo final.

Equipos de climatización nuevos a instalar

Equipos pertenecientes al subsistema A						Dimensiones (mm)	Alimentadores Eléctricos	
Denominación	Tipo	Capacidad (Tr)	Consumo (Kw)	Alimentación	Peso (kg)	Alto/Ancho/Profundidad	Cañería (Ø)	Conductores(mm²)
UE 0.1a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.2a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.3a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.4a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.5a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.6a	Unidad evaporadora baja silueta	2.01	0.218	220 V - 50 Hz	36	300 / 1000 / 700		
UE 0.7a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.8a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.9a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.10a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.11a	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UC 0.1a	Unidad condensadora frío-calor por bomba	17.33	13.7	380 V - 50 Hz	185+185+185	(1657x930x765)+(1657x930x765)+(1657x930x765)		

Equipos pertenecientes al subsistema B						Dimensiones (mm)	Alimentadores Eléctricos	
Denominación	Tipo	Capacidad (Tr)	Consumo (Kw)	Alimentación	Peso (kg)	Alto/Ancho/Profundidad	Cañería (Ø)	Conductores(mm²)
UE 0.1b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.2b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.3b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.4b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.5b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.6b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.7b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.8b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.9b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.10b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.11b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UE 0.12b	Unidad evaporadora baja silueta	1.425	0.182	220 V - 50 Hz	28	300 / 700 / 700		
UC 0.1b	Unidad condensadora frío-calor por bomba	17.33	13.7	380 V - 50 Hz	185+185+185	(1657x930x765)+(1657x930x765)+(1657x930x765)		

Equipos pertenecientes al subsistema B						Dimensiones (mm)	Alimentadores Eléctricos	
Denominación	Tipo	Capacidad (Tr)	Consumo (Kw)	Alimentación	Peso (kg)	Alto/Ancho/Profundidad	Cañería (Ø)	Conductores(mm²)
UE 0.1c	Unidad evaporadora baja silueta	4.55	0.449	220 V - 50 Hz	46	300 / 1400 / 700		
UE 0.2c	Unidad evaporadora baja silueta	7.1	1.294	220 V - 50 Hz	137	470 / 1380 / 1100		
UE 0.3c	Unidad evaporadora baja silueta	4.55	0.449	220 V - 50 Hz	46	300 / 1400 / 700		
UC 0.1c	Unidad condensadora frío-calor por bomba	17.33	13.7	380 V - 50 Hz	185+185+185	(1657x930x765)+(1657x930x765)+(1657x930x765)		

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO:
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ING. FABRICIO GESÚ

OBRA
PROYECTO H.Z.G.A. GRAL. M. BELGRANO
INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD SAN MARTIN
PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ. LISANDRO MARIANO GONZALEZ
FECHA **DIC. 2016**
JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° ALEJANDRO PERSELLO
DIRECTOR TECNICO
ARQ° VICTOR RAMOS
DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° JOAQUIN GANDARA

PLANO
PLANTA BAJA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA AA
ESCALA 1:100

N° EXPEDIENTE	DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO	N° PLANO	TOTAL
2402-278/2016	**AREA ELECTROMECÁNICA**	05	08