


PLANTA

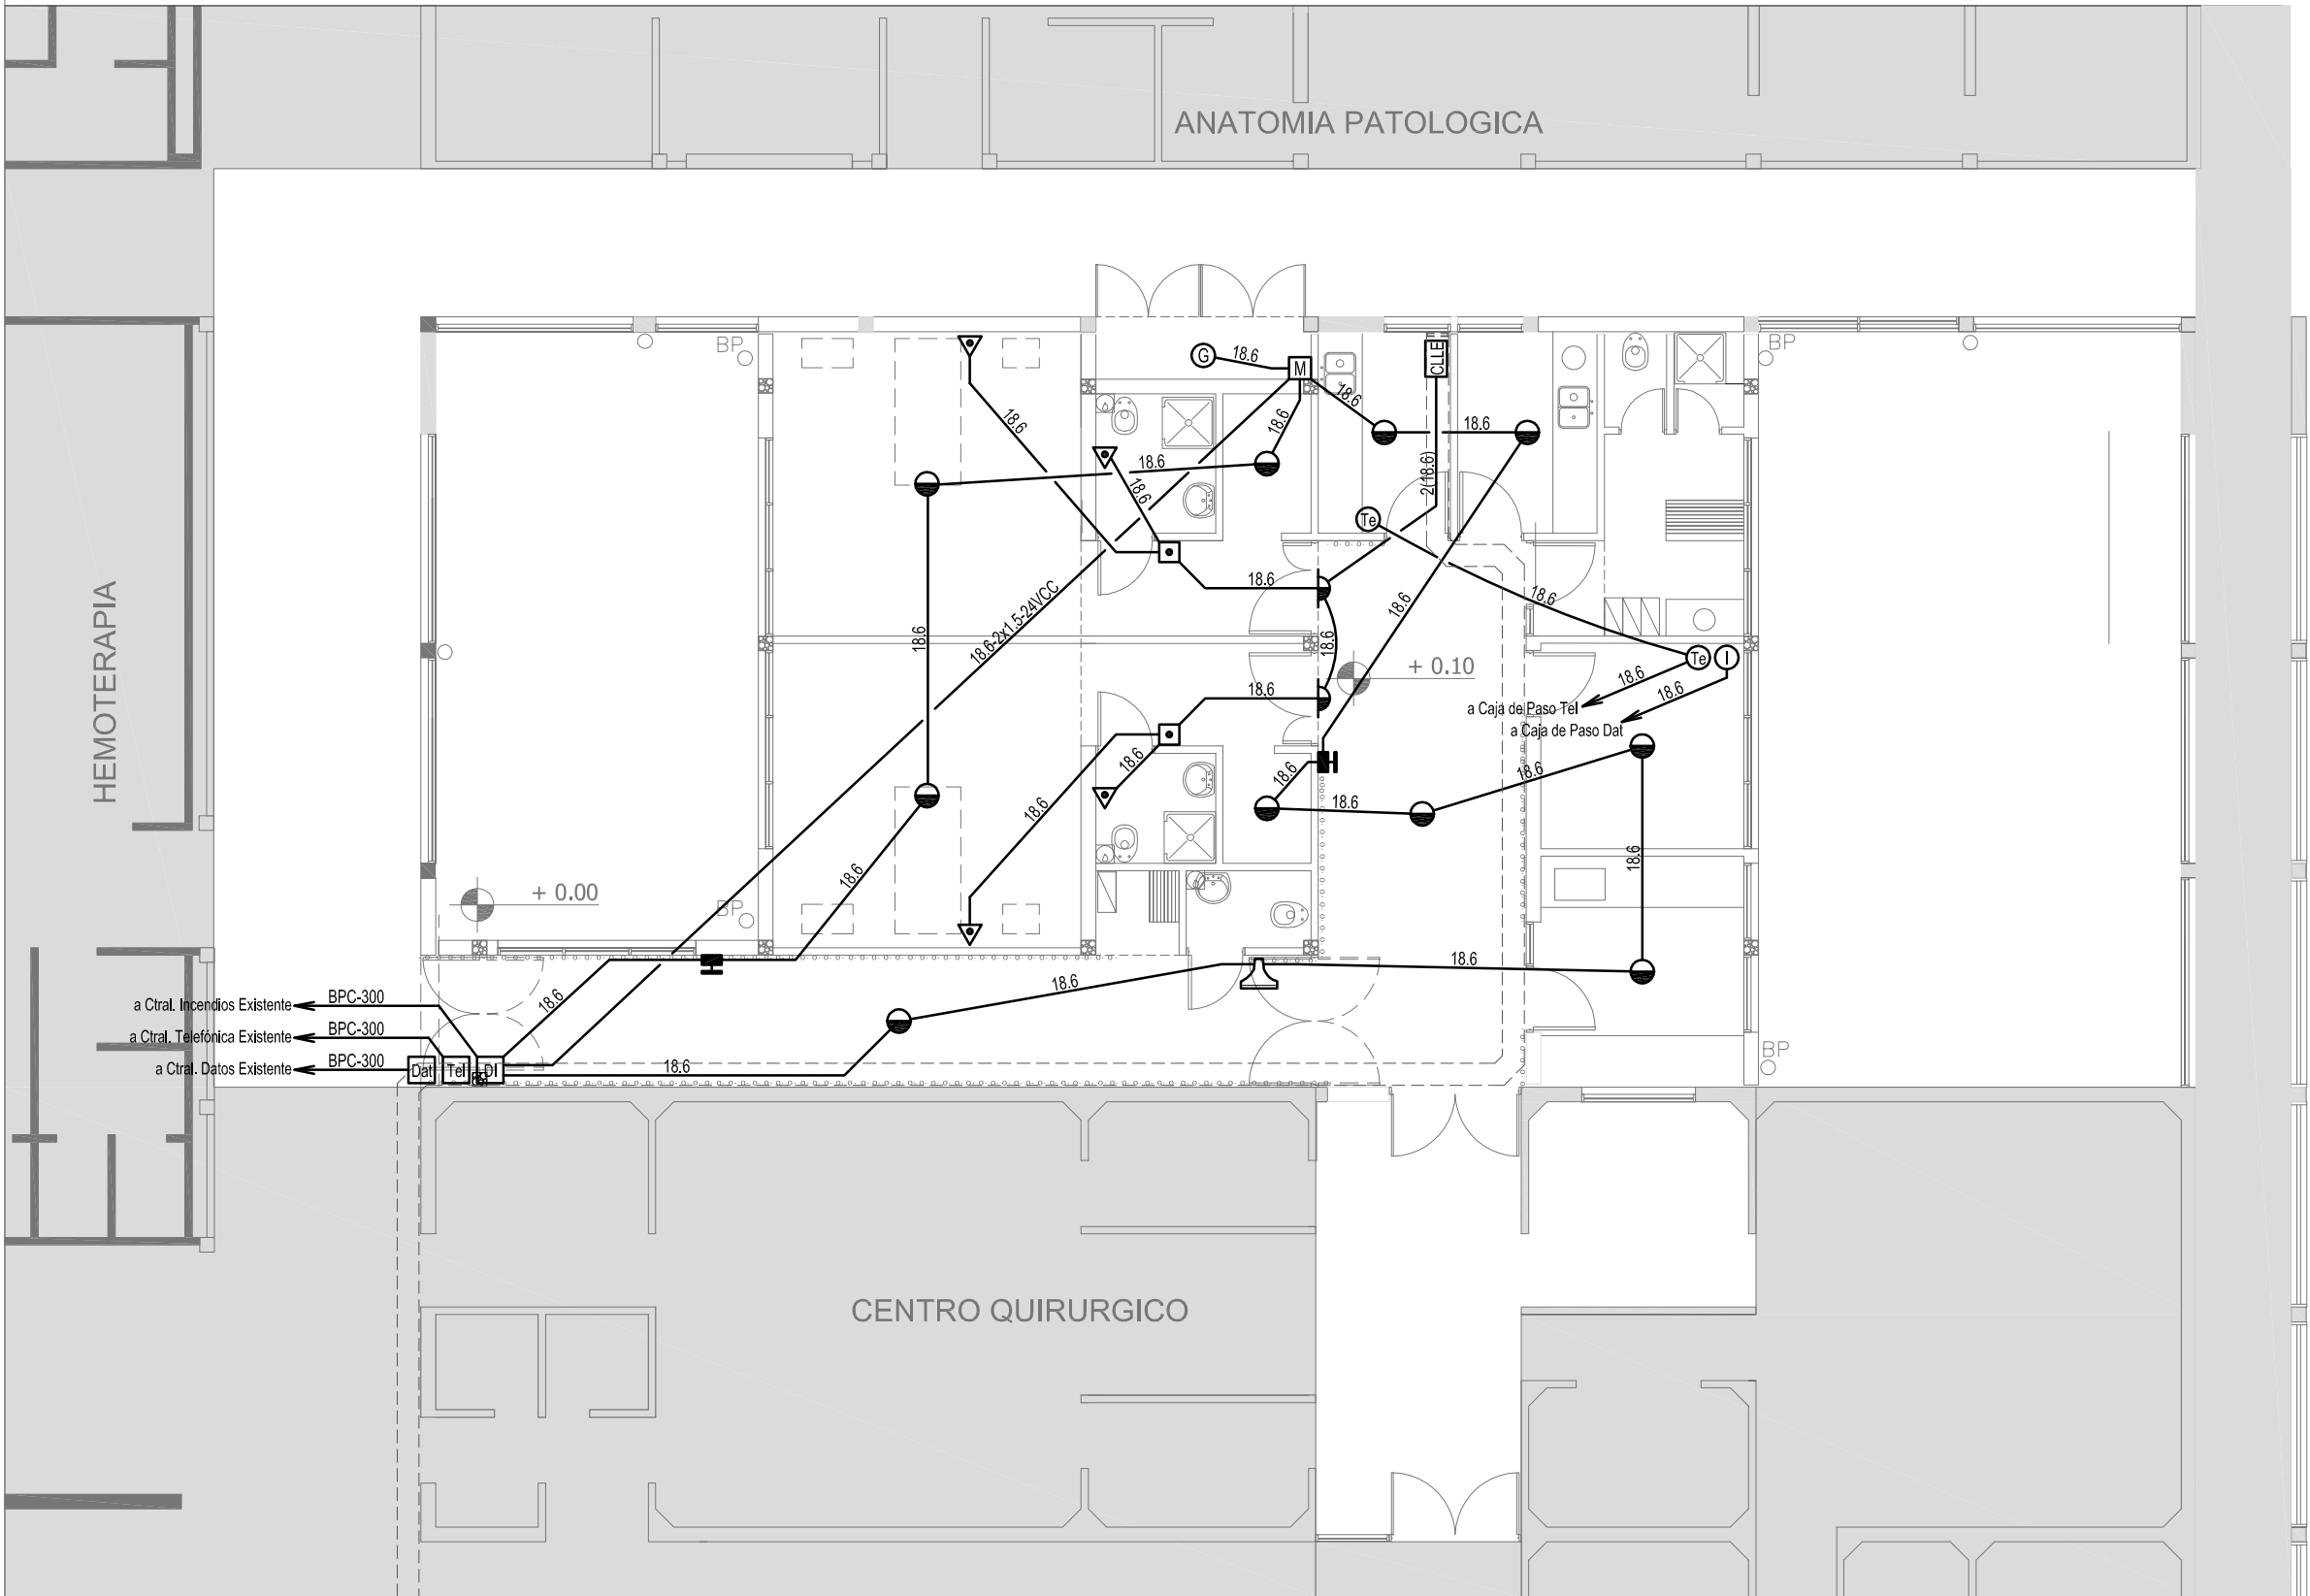

REFERENCIAS DETECCION DE INCENDIO

- Detector multicriterio óptico de humo/termovelocimétrico analógico con base.
- ⓐ Detector de gases combustibles con base.
- Avisador manual de doble acción con registro de operación y módulo de aislación.
- Módulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC.
- 📢 Sirena/Flashing lamp.
- Caja de paso.

REFERENCIAS TELEFONIA, DATOS y OTROS

- ⓐ Boca de teléfono s/ pliego.
- Caja de paso.
- ⓐ Boca de datos s/ pliego.
- Caja de paso.
- ☒ Central llamada enfermera s/ pliego.
- 📢 Luz llamada enfermera s/ pliego.
- ☐ Anulador llamada enfermera s/ pliego.
- ▽ Pulsador llamada enfermera s/ pliego.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO: MINISTERIO DE SALUD COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO: ARQ° MARTIN MARIGO		OBRA PROYECTO H.I.G.A. SAN JOSE CENTRO OBSTETRICO			
LOCALIDAD PARTIDO		PERGAMINO PERGAMINO			
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA ARQ° MARTIN MARIGO	FECHA ENE. 2017	PLANO PLANTA BAJAS TENSIONES			
JEFE DE DEPARTAMENTO ARQ° ALEJANDRO PERSELLO					
DIRECTOR TECNICO ARQ° VICTOR RAMOS					
DIRECTOR PROVINCIAL LIC° JOAQUIN GANDARA	N° EXPEDIENTE 2402-262/2016	DEPTO. TEC. COMPLEMENTARIO AREA ELECTROMECHANICA	N° PLANO 5	TOTAL 5	