


2402-277/16

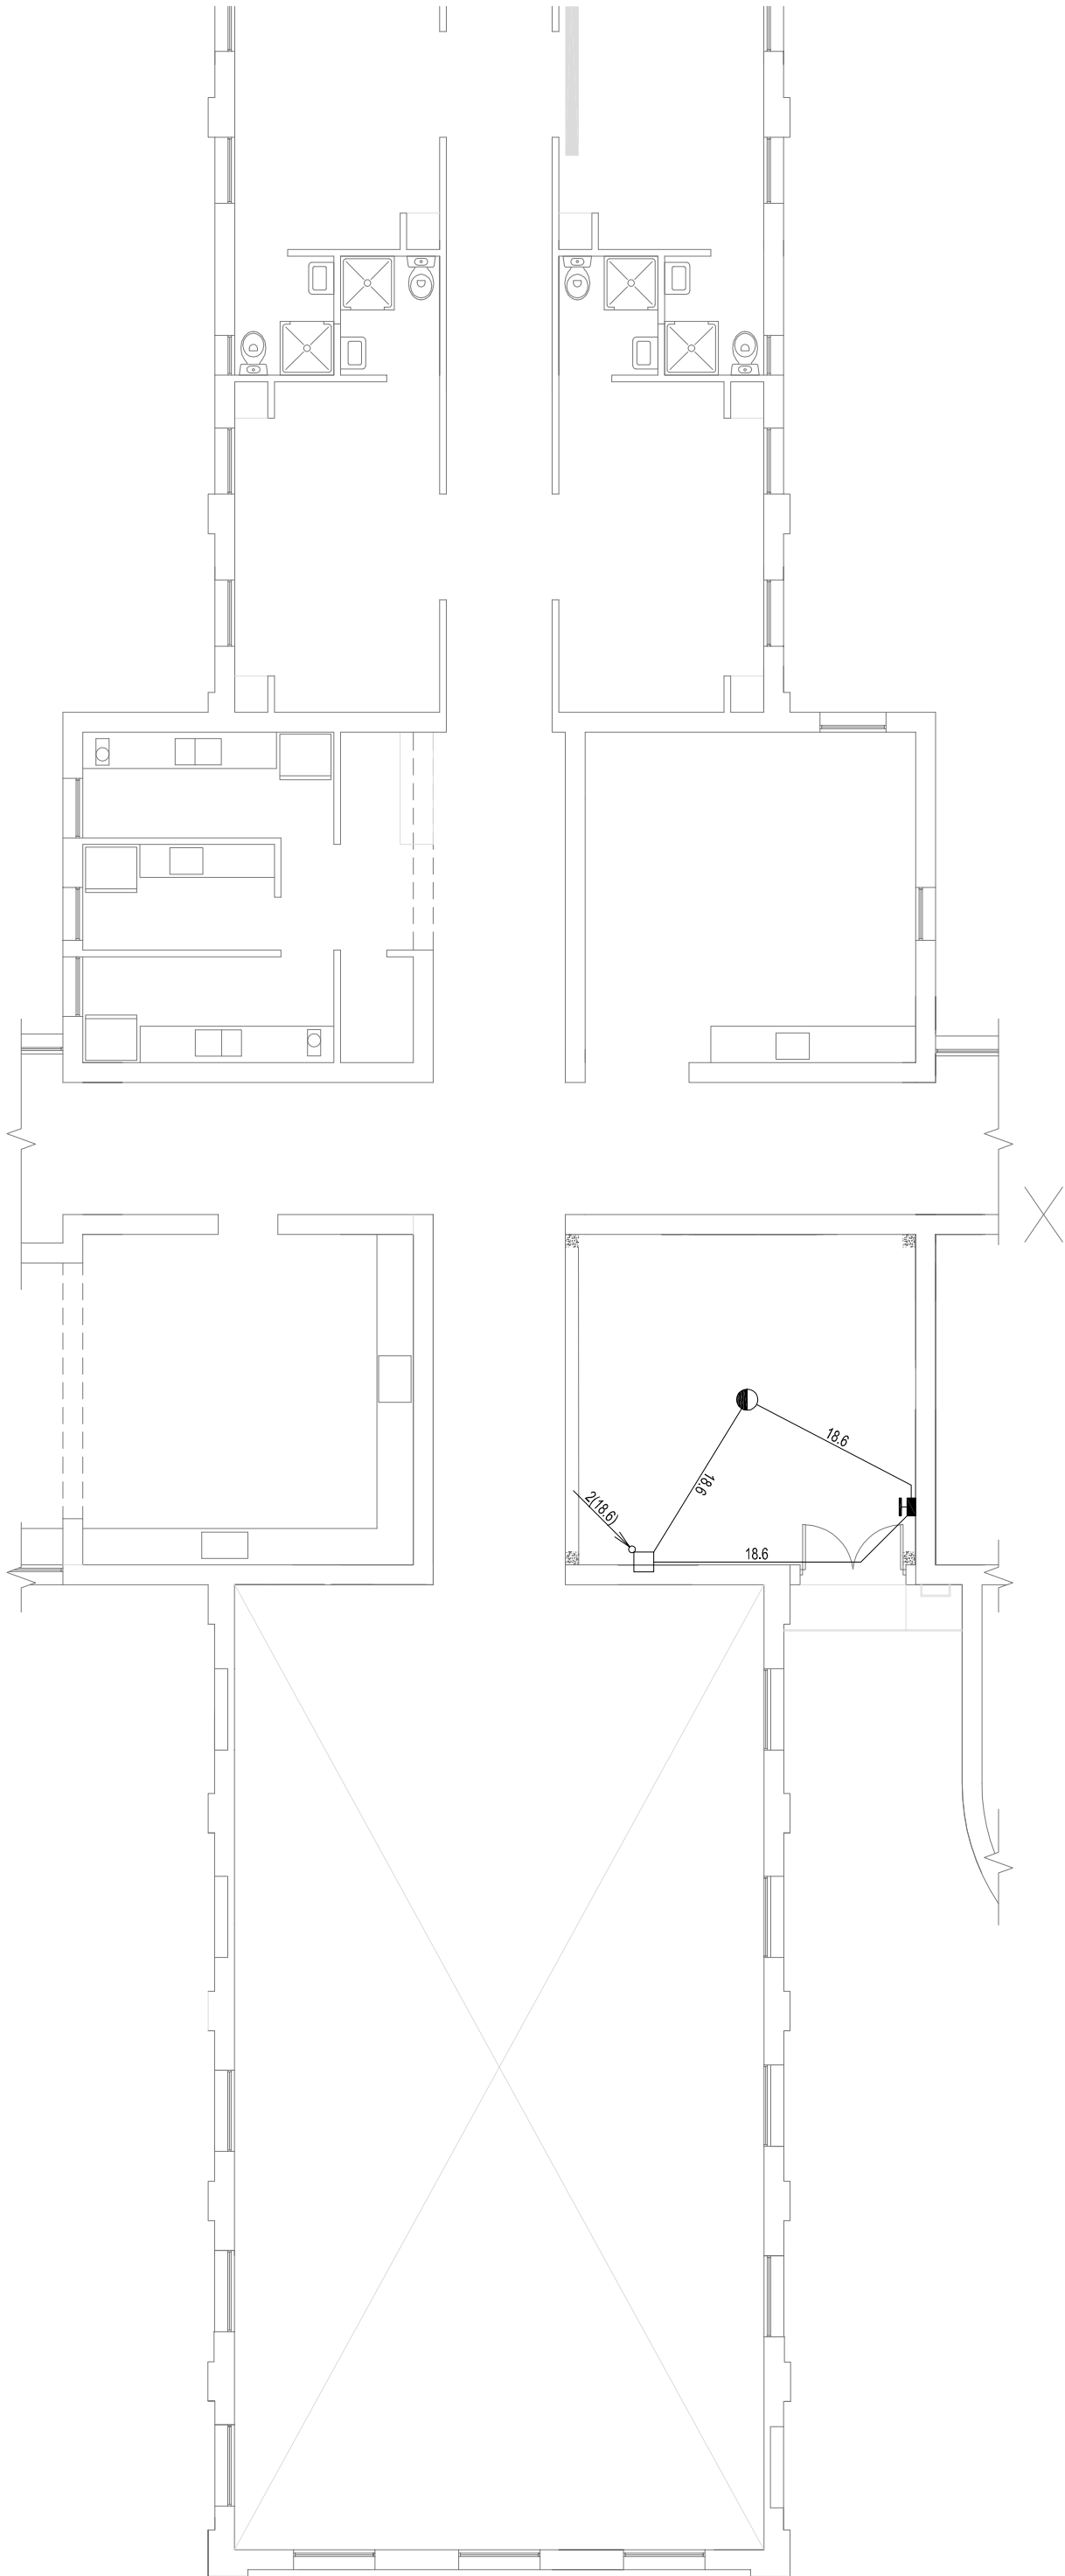

REFERENCIAS DE TECION DE INCENDIO

- Detector multicriterio optico de humo/temperatura/analogico con base s/ Pilego.
- ⓐ Detector de gases combustibles con base s/ Pilego.
- Avisador manual de doble acción con registro de operación y módulo de aislación s/ Pilego.
- Módulo con relé de contacto seco con bobina de 24 VCC s/ Pilego.
- Sirena/Flashing lamp s/ Pilego.
- Central de incendios s/ Pilego.
- Caja de paso.

REFERENCIAS TELEFONIA, DATOS y OTROS

- Ⓣ Boca de teléfono s/ Pilego.
- Caja de paso.
- Ⓛ Boca de datos s/ Pilego.
- Caja de paso.
- Central llamada enfermera s/ Pilego.
- Luz llamada enfermera s/ Pilego.
- Audidor llamada enfermera s/ Pilego.
- Pulsador llamada enfermera s/ Pilego.
- Central de monitoreo s/ Pilego.
- Caja y cañería para instalación de Monitoreo Central.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
BUENOS AIRES PROVINCIA				
PROYECTO	MINISTERIO DE SALUD	OBRA	H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - 9 de Julio	
ADECUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PUEGO LICITATORIO:		ADECUACIÓN UNIDAD TERAPIA INTENSIVA		
ARQ. MARTÍN MARIÑO				
DIBUJO EN SISTEMA CAD	FECHA	LOCALIDAD: 9 DE JULIO		
ARQ. MARTÍN MARIÑO	FEB. 2017	PARTIDO: 9 DE JULIO		
PLANO DE:		PLANTA ENTREPISO		
JEFE DE DEPARTAMENTO		INSTALACION ELECTRICA		
ARQ. ALEJANDRO PERSELLO		BAJAS TENSIONES		
DIRECTOR TÉCNICO				
ARQ. VÍCTOR RAMOS				
DIRECTOR PROVINCIAL	ESCALA: 1:50	DEPTO. TEC. COMPL.	N° PLANO	TOTAL
LIC. JOAQUÍN GANDARA	2402-277-16	ELECTROMECANICA	7	8