


2402-277/16

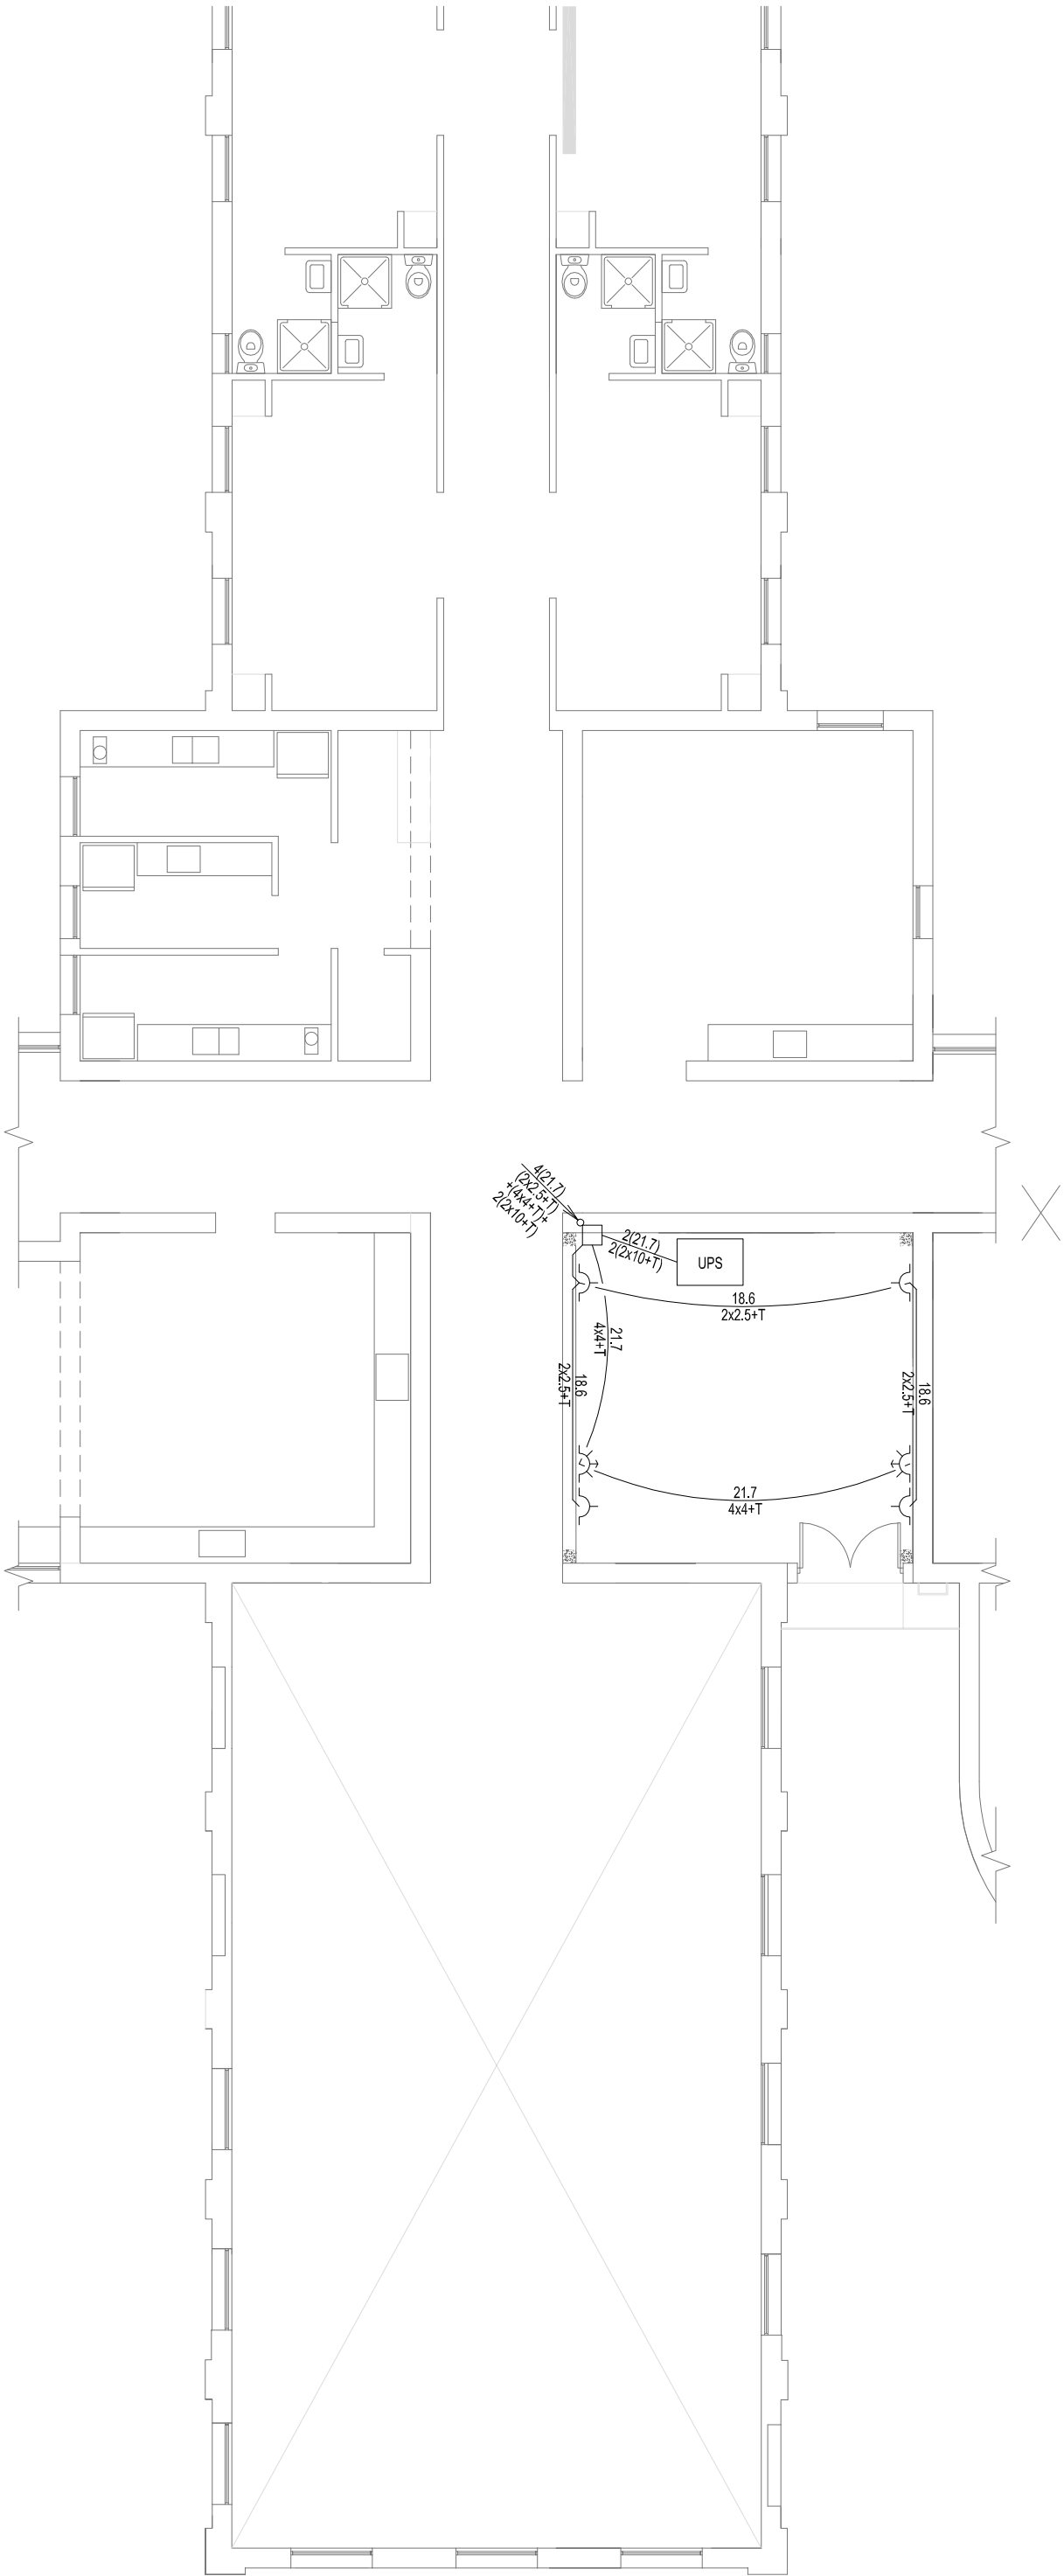

REFERENCIAS TOMACORRIENTES

- Toma de Uso especial si mesada.
- Toma de Uso General a 0,15 m s/ nivel mesada.
- Toma de Uso General a 1,20 m s/ nivel de piso terminado.
- Toma de Uso especial trifásico 0,40 m s/ nivel de piso terminado.
- Toma de Uso General a 0,40 m s/ nivel de piso terminado.
- Caja de conexión Potúct.

|  |                         |                                     |  |       |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA<br>MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS |                         |                                     |  |       |
| BUENOS AIRES PROVINCIA   |                         |                                     |  |       |
| PROYECTO   | MINISTERIO DE SALUD     | OBRA                                | H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - 9 de Julio |       |
| ADECUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PUEGO LICITATORIO:  |                         | ADECUACIÓN UNIDAD TERAPIA INTENSIVA |  |       |
| ARQ. MARTIN MARIÑO   |                         |                                     |  |       |
| DIBUJO EN SISTEMA CAD  | FECHA                   | LOCALIDAD: 9 DE JULIO               |  |       |
| ARQ. MARTIN MARIÑO   | FEB. 2017               | PARTIDO: 9 DE JULIO                 |  |       |
| JEFE DE DEPARTAMENTO   | PLANO DE:               |                                     |  |       |
| ARQ. ALEJANDRO PERSELLO  | PLANTA ENTREPISO        |                                     |  |       |
| DIRECTOR TÉCNICO   | INSTALACION ELECTRICA   |                                     |  |       |
| ARQ. VICTOR RAMOS  | BOCAS DE TOMACORRIENTES |                                     |  |       |
| DIRECTOR PROVINCIAL  | ESCALA: 1:50            | DEPTO. TEC. COMPL.                  | Nº PLANO                               | TOTAL |
| Lic. JOAQUIN GANDARA   | 2402-277-16             | ELECTROMECANICA                     | 4                                      | 8     |